

ANNEXE 2 :**TABLEAU SYNOPTIQUE RELATIF AUX CRÉATIONS D'INSTALLATIONS**

INSTALLATIONS	NIVEAUX			
	Futsal 1	Futsal 2	Futsal 3	Futsal 4
Compétitions / Échelons	D1 Futsal	D2 Futsal et DH Futsal	Compétitions Régionales (hors DH)	Compétitions Départementales
Aire de jeu	40m x 20m	40m x 20m	40m x 20m	34 x 16 minimum
Zone de dégagement	Minimum 2m le long des lignes de touche et de but*	Minimum 2m le long des lignes de touche et de but*	Minimum 1m autour de l'aire de jeu	Minimum 1m autour de l'aire de jeu
Espace d'évolution	44m x 24m	44m x 24m	42m x 22m	36 à 42m x 18 à 22m
Hauteur libre minimum au-dessus de l'espace de jeu	7 mètres	7 mètres	7 mètres	5 mètres
Buts	3m x 2m	3m x 2m	3m x 2m	3m x 2m
Zone officielle	Obligatoire 24m x 1.70m	Obligatoire 24m x 1.70m	Obligatoire 21m x 1.70m	Recommandée 19m x 1.70m
Table officielle	Obligatoire 1,50m	Obligatoire 1,50m	Obligatoire 1,50m	Recommandée
Bancs des remplaçants et de l'encadrement technique	14 personnes	10 personnes	8 personnes	Recommandé : 5 personnes
Tableau d'affichage et chronométrage avec signal sonore	Obligatoire	Obligatoire	Recommandé	Recommandé
Vestiaires joueurs hors douches et sanitaires	2 x 16m ² Recommandé 4 x 16 m ²		2 x 14 m ²	Recommandé 1 vestiaire par équipe
Nombre de douches par vestiaire	6 pommes	6 pommes	6 pommes	Recommandé

Sanitaires joueurs et officiels	Réservés	Réservés	Ils peuvent être communs mais doivent être séparés de ceux réservés au public	
Vestiaire arbitres hors douches et sanitaires	1x8 m ² Recommandé - 1 vestiaire suppl de 8 m ² en plus		1x6 m ²	Recommandé
Local administratif	1 x 6m ²	1 x 6m ²	Recommandé 1 x 6m ²	Recommandé
Local antidopage	Obligatoire	Obligatoire	Recommandé	Recommandé
Espace médical	Recommandé – double fonction tolérée avec le local antidopage			
Accueil public (places assises)	Minimum 1 tribune Recommandé 1 000 personnes	Minimum 1 tribune Recommandé 500 personnes	Recommandé 250 personnes	

* Si moins de 2 mètres le long des lignes de but, protections obligatoires sur une hauteur minimale de 2 mètres.

ANNEXE 3 :

TABLEAU SYNOPTIQUE RELATIF AUX INSTALLATIONS EXISTANTES


INSTALLATIONS	NIVEAUX			
	Futsal 1	Futsal 2	Futsal 3	Futsal 4
Compétitions / Échelons	D1 Futsal	D2 Futsal et DH Futsal	Compétitions Régionales (hors DH)	Compétitions Départementales
Aire de jeu	L = 38m à 42m l = 18m à 22m	L = 38m à 42m l = 18m à 22m	L = 38m à 42m l = 18m à 22m	L = 25m minimum l = 15m minimum
Zone de dégagement	Minimum 1m le long des lignes de touche* et 2m le long des lignes de but**		Minimum 1m autour de l'aire de jeu	
Espace d'évolution	L = 42m à 46m l = 20m à 26m	L = 42m à 46m l = 20m à 26m	L = 40m à 46m l = 20m à 26m	
Hauteur libre minimum au-dessus de l'espace de jeu	6 mètres	6 mètres	6 mètres	5 mètres
Buts	3m x 2m	3m x 2m	3m x 2m	3m x 2m
Zone officielle	24m x 1,70m	Dimensions recommandées : 24m x 1,70m	Recommandé 21m x 1,70m	
Table officielle	Obligatoire 1,50m	Obligatoire 1,50m	Obligatoire 1,50m	Recommandé
Bancs des remplaçants et de l'encadrement technique	14 personnes	10 personnes	8 personnes	Recommandé : 5 personnes
Tableau d'affichage et chronométrage avec signal sonore	Obligatoire	Obligatoire	Recommandé	Recommandé
Vestiaires joueurs hors douches et sanitaires	2 x 16 m ² Recommandé - 4 x 16 m ²		2 x 14 m ²	Recommandé 1 vestiaire par équipe

Nombre de douches par vestiaire	6 pommes	6 pommes	6 pommes	Recommandé
Sanitaires joueurs et officiels	Ils peuvent être en commun mais doivent être séparés de ceux réservés au public			
Vestiaire arbitres hors douches et sanitaires	1x8 m ² ou 2x6m ² Recommandé - 1 vestiaire suppl de 8 m ² en plus		1x6 m ² ou 2x4m ²	Recommandé
Local administratif	1 x 6m ²	1 x 6m ²	Recommandé 1 x 6m ²	Recommandé
Local antidopage	Obligatoire	Obligatoire	Recommandé	Recommandé
Espace médical	Recommandé – double fonction tolérée avec le local antidopage			
Accueil public (places assises)	Minimum 1 tribune Recommandé 1 000 personnes	Minimum 1 tribune Recommandé 500 personnes	Recommandé 250 personnes	

*Rappel : pour les rencontres internationales, obligation de 2 mètres le long des lignes de touche et en arrière des lignes de but.

** Si moins de 2 mètres le long des lignes de but, protections obligatoire

ANNEXE 1 : ESPACE DE COMPÉTITION

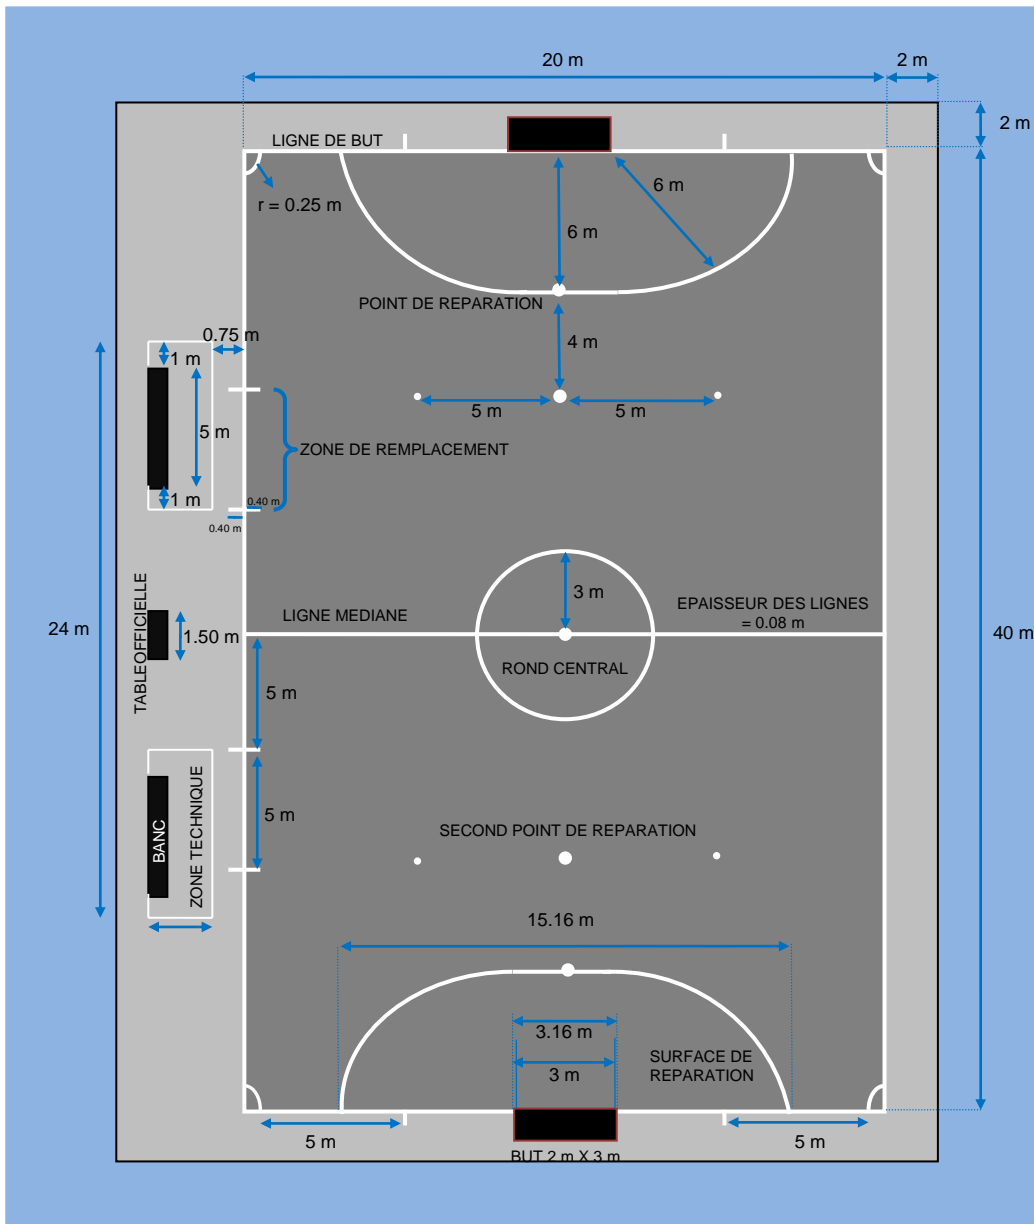

ANNEXE-ECLAIRAGE 10 (FUTSAL)

TABLEAU RECAPITULATIF DES VALEURS D'ECLAIREMENT DES INSTALLATIONS FUTSAL

	Niveau EFutsal 1 Compétitions Nationales		Niveau EFutsal 2 Compétitions Régionales		Niveau EFutsal 3 Compétitions Départementales		Niveau EFutsal 4 Loisir	
	Mise en service	A maintenir	Mise en service	A maintenir	Mise en service	A maintenir	Mise en service	A maintenir
Eclairage moyen Horizontal (EmH)	750 lux	600 lux	500 lux	400 lux	300 lux	240 lux	200 lux	160 lux
Facteur d'uniformité	≥ 0,6		≥ 0,6		≥ 0,5		≥ 0,5	
Rapport Emini / Emaxi	≥ 0,4		≥ 0,4		≥ 0,4		≥ 0,4	
Fréquence des contrôles	Tous les 2 ans		Tous les 2 ans		Tous les 4 ans		Tous les 4 ans	